221007-04-КНС2-4200-Dн300 СБ

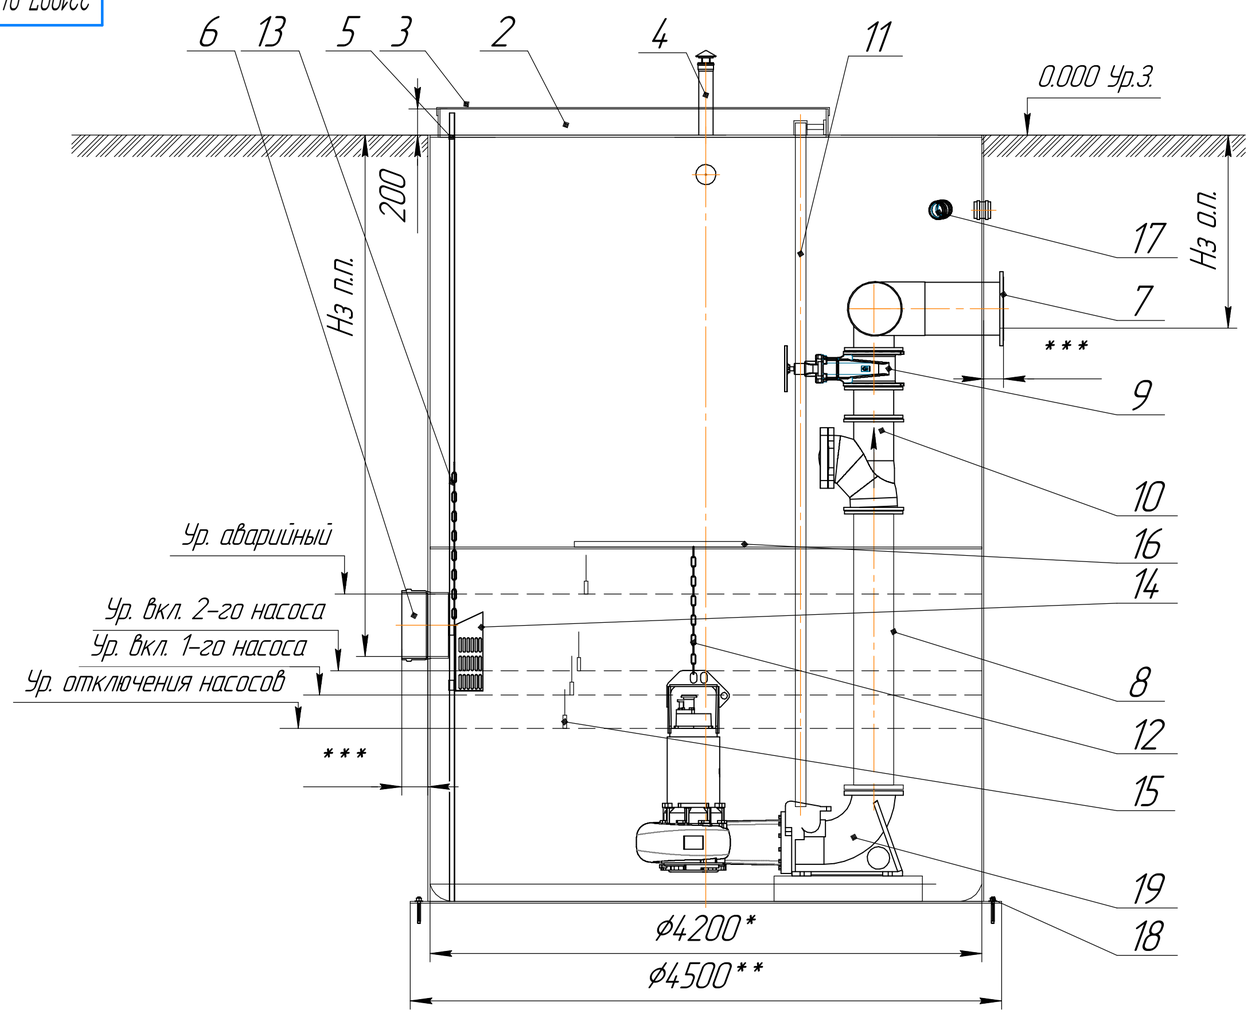

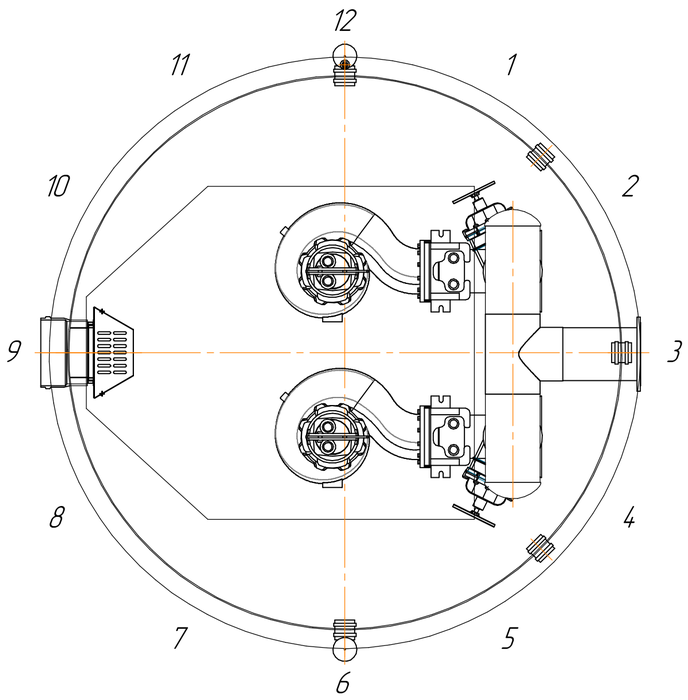

Поз	Наименование	Описание	Кол	Ед.изм.	Примечание
1	Корпус	Стеклопластик	1	шт	–
2	Колодец	Стеклопластик	1	шт	–
3	Крышка колодца	Стеклопластик	1	шт	С патефонными замками
4	Вентиляция	ПВХ, Dn110	2	к-т	–
5	Лестница	Нержавеющая сталь	1	шт	–
6	Подводящий патрубок	ПВХ	1	шт	Раструб
7	Отводящий патрубок	Нерж.сталь, Dn400	1	шт	Силуминовый фланец Pn10
8	Напорный трубопровод	Нерж.сталь, Dn300	1	к-т	Силуминовые фланцы, оц. крепеж
9	Задвижка	Чугун, Dn300	2	шт	Клиновая фланцевая
10	Обратный клапан	Чугун, Dn300	2	шт	Шаровый
11	Направляющие насосов	Нержавеющая сталь	4	шт	–
12	Цепь подъёма насосов	Оц. сталь	2	шт	–
13	Цепь подъёма корзины	Оц. сталь	2	шт	–
14	Корзина сороулавливающая	Нержавеющая сталь	1	шт	–
15	Датчик уровня	Поплавковый	4	шт	Кабель 10м
16	Площадка обслуживания	Нержавеющая сталь	1	шт	–
17	Кабельный ввод	ПВХ, Dn 110	3	шт	–
18	Анкер 16х150 клиновой	Оц. сталь	21	шт	–
19	Насос с АТМ	CNP	2	шт	–

Примечание:
1 *– внутренний размер
2 ** – справочный размер
3 *** – вылет патрубка зависит от диаметра, материала и типа присоединения патрубка

Нз – глубина заложения ёмкости, в соответствии с проектом
Нз п.п. – глубина заложения подводящего патрубка (при наличии)
Нз о.п. – глубина заложения отводящего патрубка (при наличии)
При определении глубины заложения отводящего патрубка необходимо учитывать глубину промерзания
Диаметр отводящего патрубка указан рекомендуемый

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	221007-04-КНС2-4200-Dн300 СБ			
Разраб.					БиоПроект – КНС	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								1:33
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						BIOPROJECT БИОПРОЕКТ.РФ		
Утв.								

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А2